

Nota: Acometida aérea. Se toma una subida de TDA existente y una bajada a contenedor baños. Además de no tener tierra de servicio y protección se debe de aterrizar.






DIAGRAMA UNILINEAL

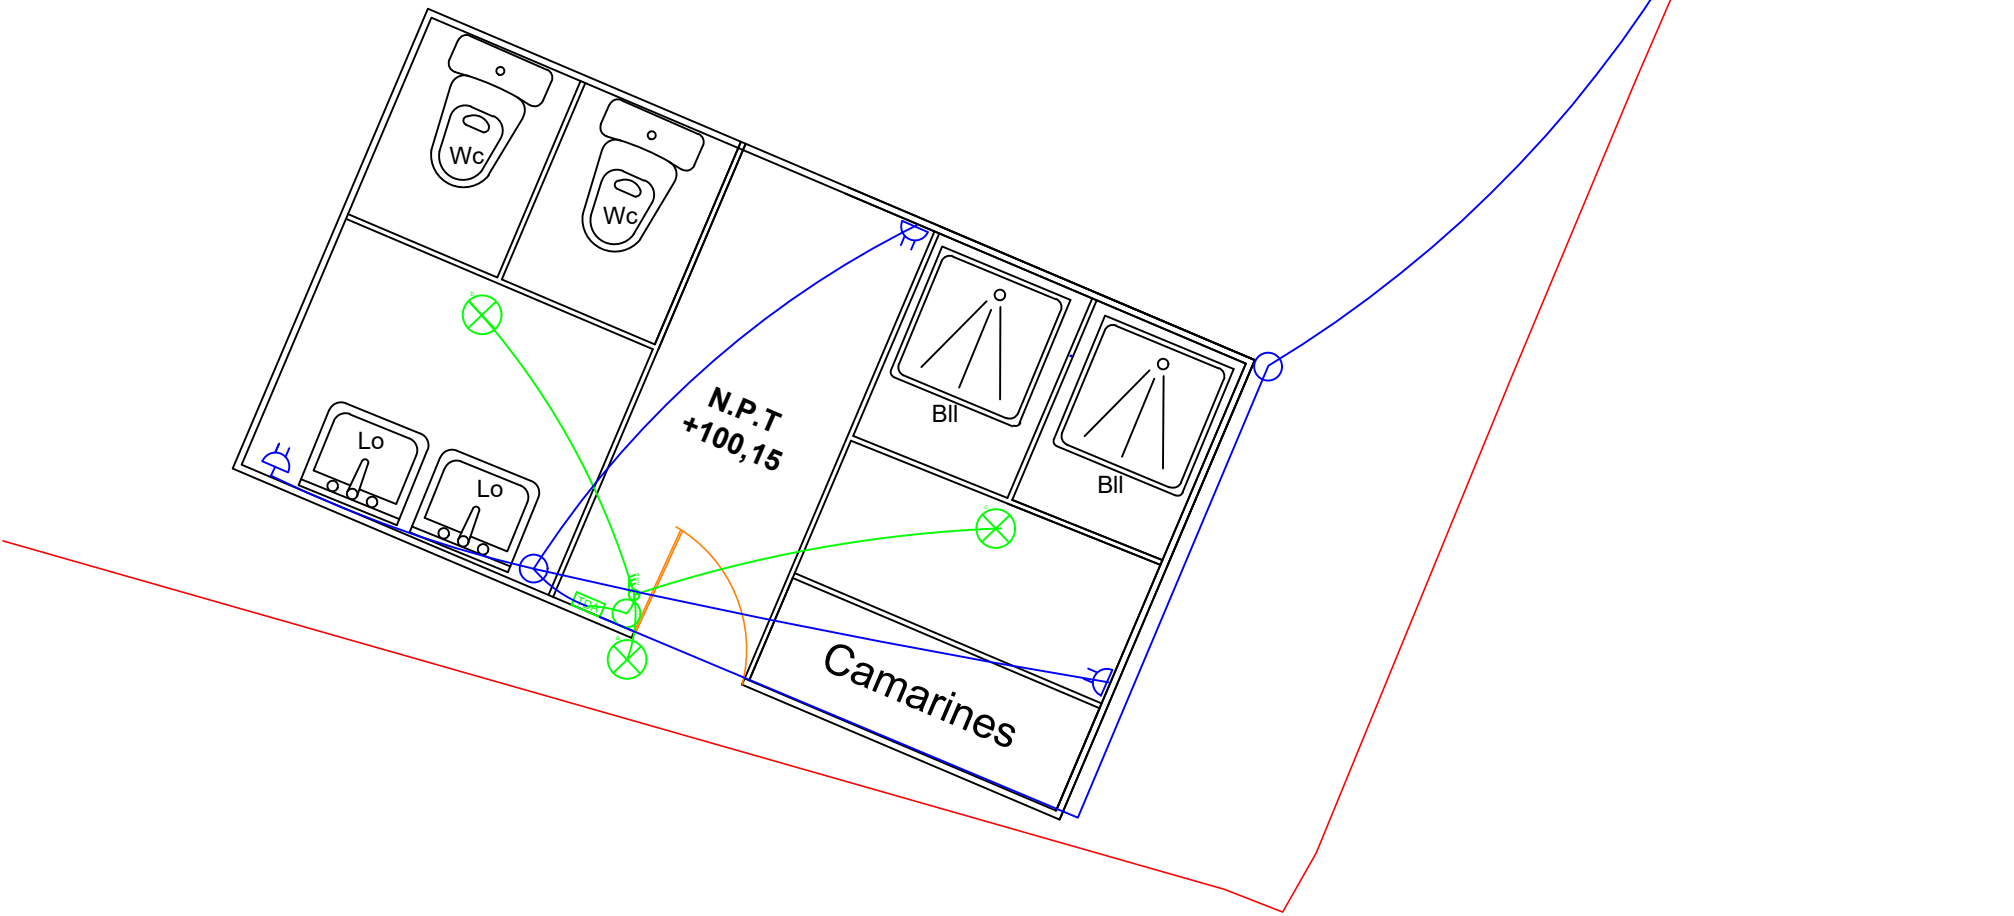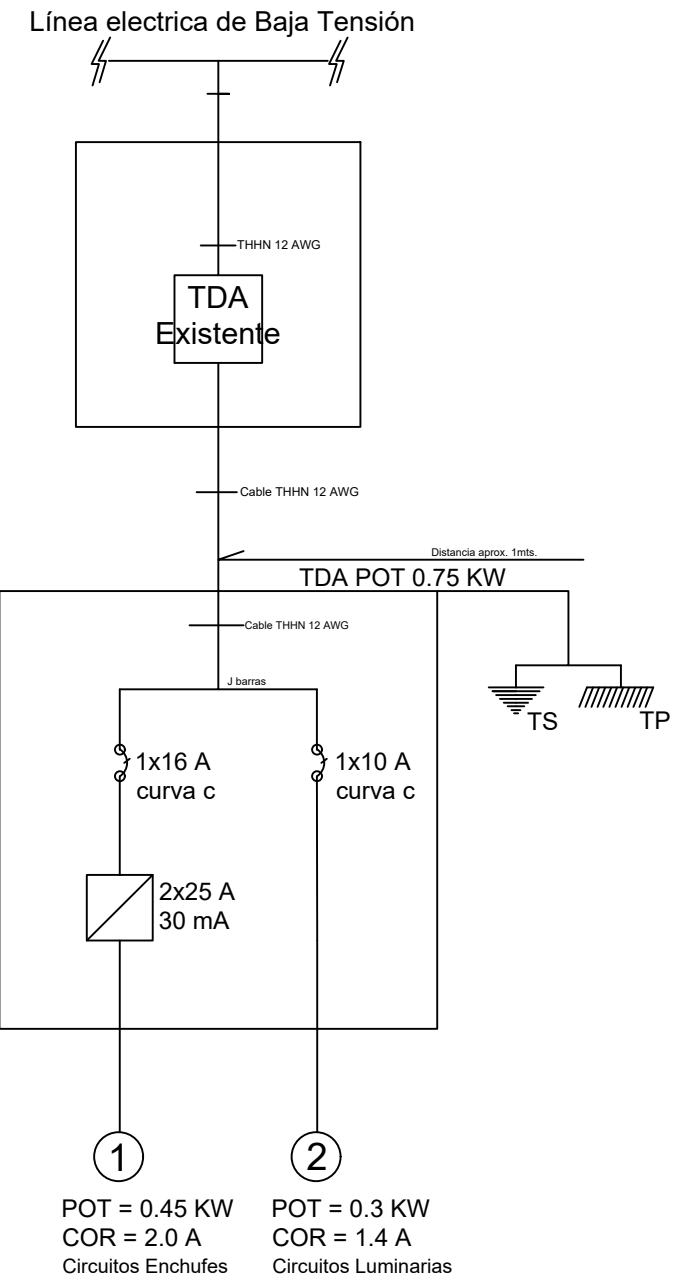

SIMBOLOGIA			
Tablero de Distribución		Interruptor Simple	
Medidor		Interruptor Doble	
Empalme		Interruptor Triple	
Porta Lámpara Hermetico		Enchufe Simple	
Caja de Derivacion		Tierra de Protección	
		Tierra de Servicio	
		Interruptor Monofasico	
		Diferencial de 30 mA de 25A	
		Enchufe Doble	

NOTA: Los materiales que requieren certificación para su uso, cumplen con este requisito.

CUADRO DE CARGAS												
TDA	N° de Circuitos	Porta Lámpara 100w	Porta Lámpara	Florescente	Enchufes 150w	Total Centros	Potencia W	Corriente (W)	Proteccion		Canalizado	
									Disyuntor	Diferencial	Conductor	Ducto
0	1				3	3	450	2,0	16A	30mA	2.5 mm	20 mm
	2	3				3	300	1,4	10A	30mA	1.5 mm	16 mm
Total	2						750	3,4	2	2		

Croquis de Ubicación		Atestado SEC		Proyecto de Alumbrado Eléctrico Casa Habitación	
				Comuna: Arica	Lamina 1 de 1
				Calle: Máximo lira #389	Escala Fecha
				Propietario	Formato
				Empresa Portuaria de Arica	Instalador